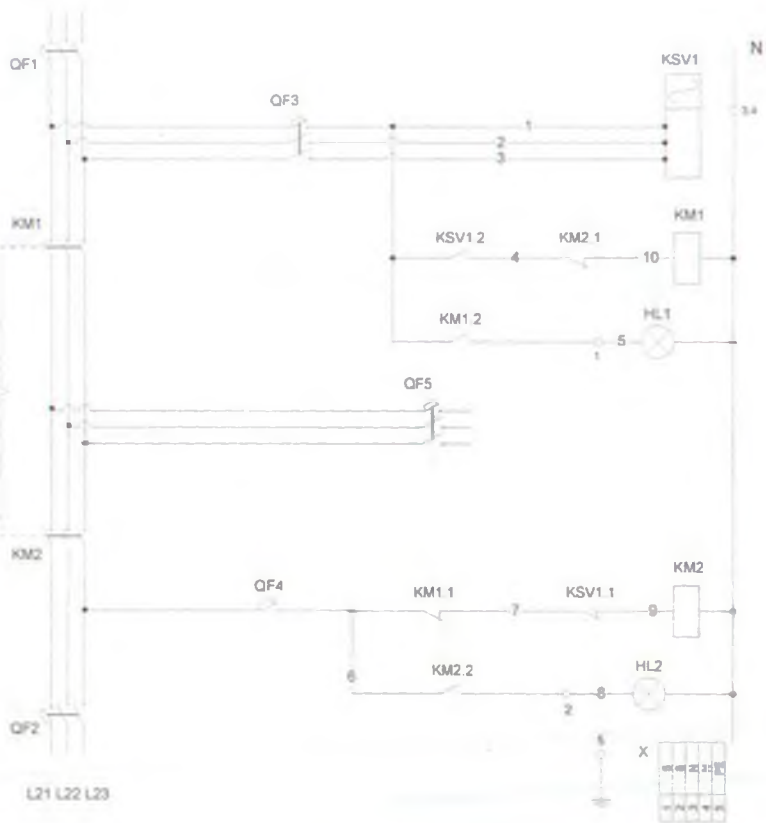


L11 L12 L13

Основное  
питание ~  
380ВУправление  
основным  
питаниемИндикация  
основного  
питанияВыход к  
потребителюУправление  
резервным  
питанием ~  
380ВИндикация  
резервного  
питанияРезервное  
питание ~  
380В

## Спецификация

№	Обозначения	Наименование	Марка	Кол	Примеч.
1	QF1, QF2, QF5	Автоматический выкл. 3-пол.	25А	3	
2	QF3	Автоматический выкл. 3-пол.	1-6А	1	
3	QF4	Автомат-предохранитель 1-пол.	1-6А	1	
4	KM1+KM2	Контактор 3-пол. с мех. блокировкой	25А	2	
5	KSV	Реле контроля 3-ф. напряжения	ЕЛ11-15 380В	1	Возможна замена на реле контроля 3-ф. напряжения
6	HL1	Индикатор зеленый	ЕНР-22	1	
7	HL2	Индикатор желтый	ЕНР-22	1	
8	X	Блок контактов наборный	ЗНИ-4	2	
9					

АЭ - 2007.1018.650

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

Щит ЩАП-23

Схема электрическая  
принципиальная.  
Спецификация.

Стадия Лист Листов

1

1

Масштаб

